


諫早湾干拓調整池の水質の状況＜令和8年8月＞

主な調査項目の結果

	B1地点	B2地点	平均
COD (mg/L)	8.7	7.6	8.2
全窒素(T-N) (mg/L)	1.07	1.06	1.07
全りん(T-P) (mg/L)	0.463	0.496	0.480

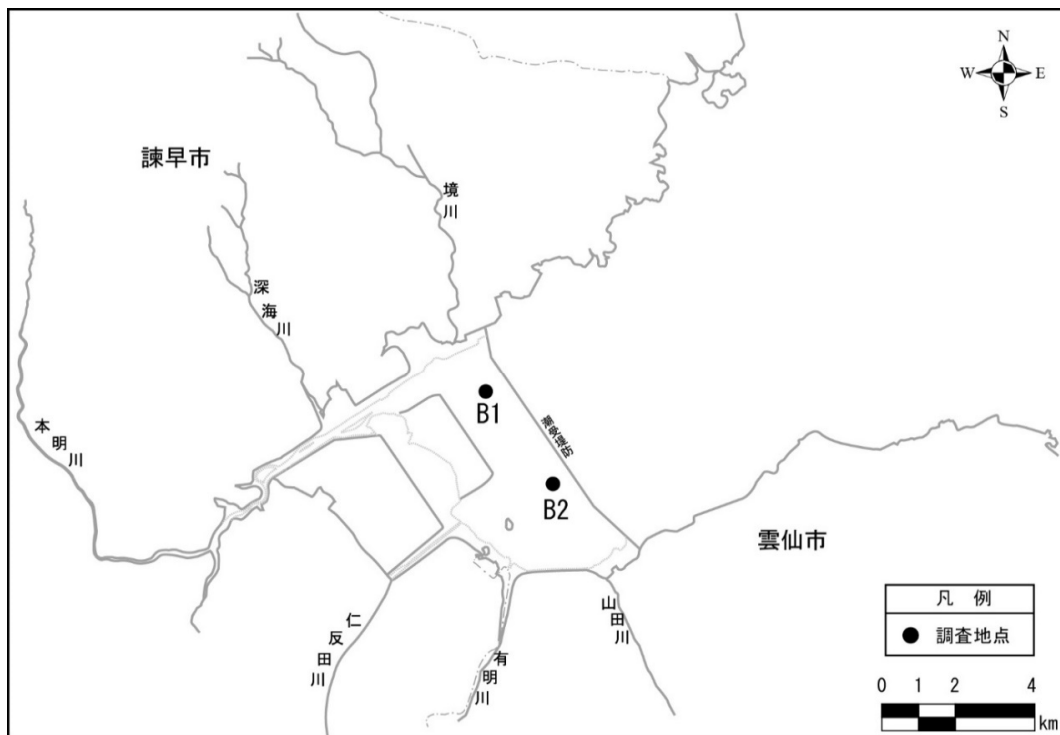

水質調査地点位置図

※調査日 令和8年8月5日〔天候：晴〕

※調査方法 環境省が定めた調査方法に基づき実施

調査頻度：毎月1回

調査時期：採水日前において比較的晴天が続き水質が安定している日

採水：水面下50cmから採水

分析：日本工業規格(JIS)などに基づき実施

※調査機関 九州農政局

※水質調査結果は、九州農政局のホームページに公表

<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/isahaya/attach/xls/isakangaiyou-17.xlsx>

水質調査結果

採水日：令和8年8月5日〔天候:晴〕

		B1地点	B2地点	平 均
採水時刻		6:45	7:31	—
水 温		32.0	31.6	31.8
水素イオン濃度 (pH)		8.0	7.9	8.0
溶存酸素量 (DO)		6.9	6.1	6.5
化学的酸素要求量 (mg/L) (COD)		8.7	7.6	8.2
浮遊物質량 (mg/L) (SS)		68	51	59.5
全窒素 (mg/L) (T-N)	(mg/L)	1.07	1.06	1.07
アンモニア態窒素 (mg/L) (NH ₄ -N)	(mg/L)	0.20	0.28	0.24
亜硝酸態窒素 (mg/L) (NO ₂ -N)	(mg/L)	0.02	0.07	0.05
硝酸態窒素 (mg/L) (NO ₃ -N)	(mg/L)	0.01	0.06	0.04
全りん (mg/L) (T-P)	(mg/L)	0.463	0.496	0.480
りん酸態りん (mg/L) (PO ₄ -P)	(mg/L)	0.305	0.323	0.314
塩化物イオン (mg/L)		308	250	279
クロロフィル(a) (mg/m ³)		50.4	17.8	34.1
備 考	水 深	1.8	1.9	1.9
	潮 時	満潮	0:27	13:04
	(大浦港)	干潮	6:45	18:56