


陸上ポンプ配置例

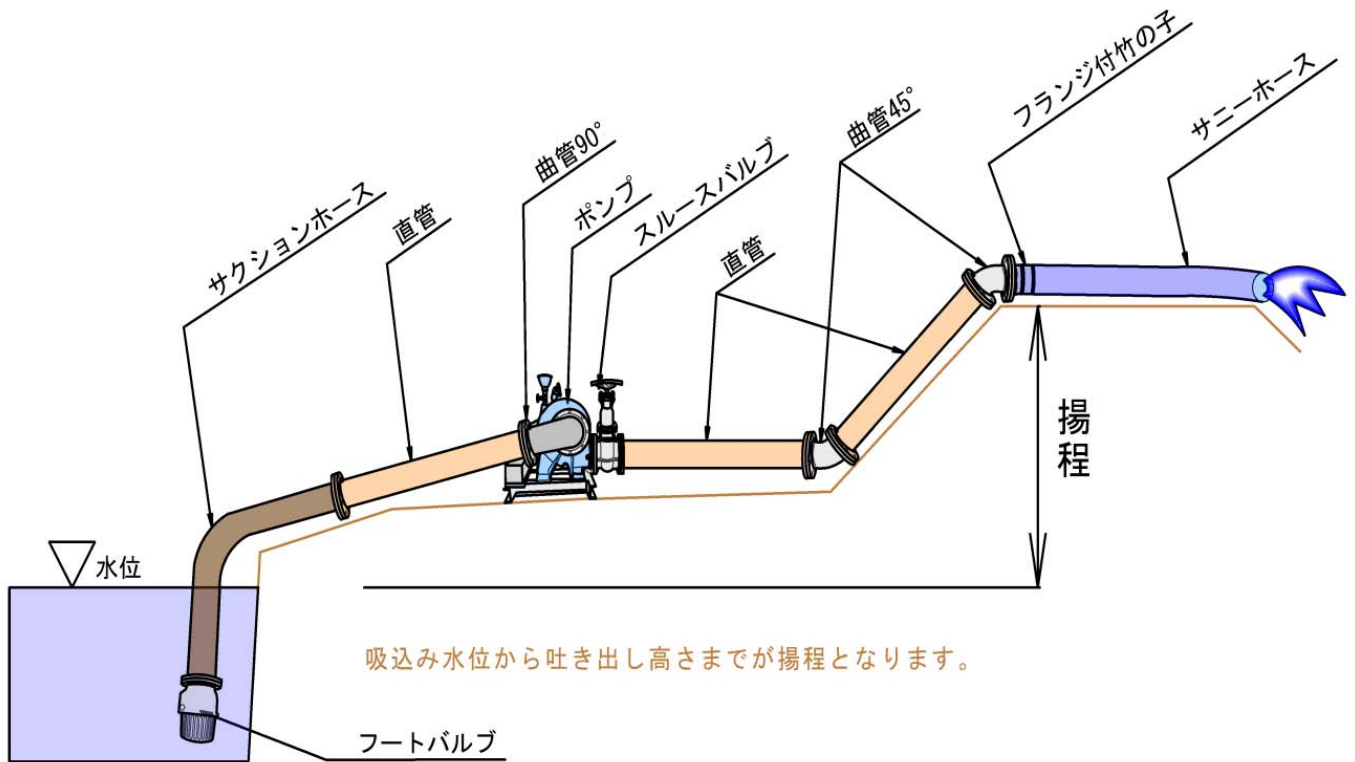


付属品数量

品名	規格	数量	備考
直管	φ 250 × 2.5m	3 本	
曲管	φ 250 × 45°	2 個	
曲管	φ 250 × 90°	1 個	
サクションホース	φ 250 × ○m	1 本	
フートバルブ	φ 250	1 個	
スルースバルブ	φ 250	1 個	
フランジ付竹の子	φ 250	1 個	
サニーホース	L=○○m	1 本	
パッキン	φ 250	10 個	
ボルト・ナット	M22	120 組	10 * 12

※ φ 250 の場合の規格にて記載

水中ポンプ配置例

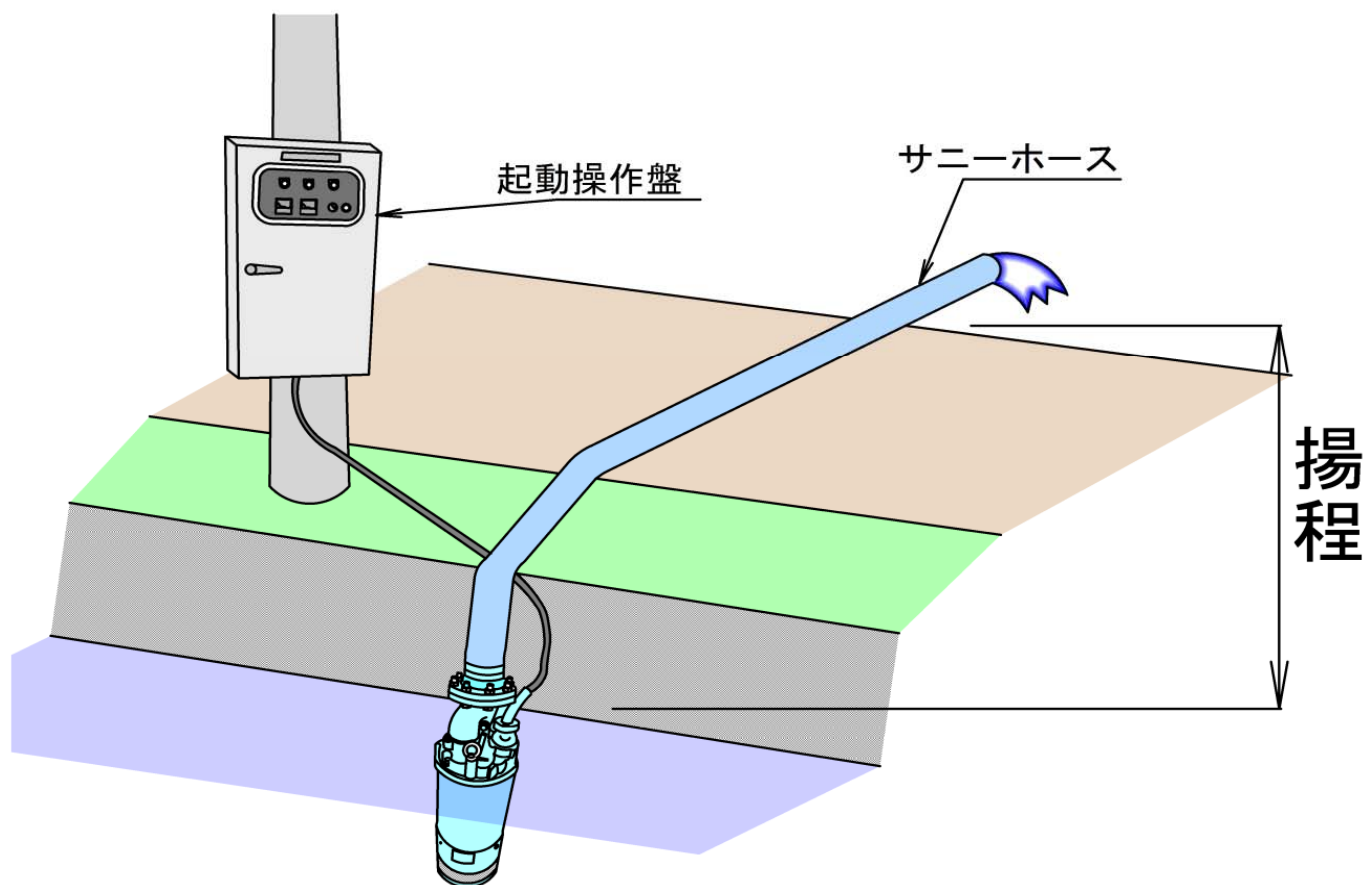

吸込み水位から吐き出し高さまでが揚程となります。

付属品数量

品名	規格	数量	備考
品名	規格	数量	備考
サニーホース	L=〇〇m	1 本	
竹の子	φ 150	〇 個	サニーホースの接続に使用
起動操作盤	15kw用	1 面	
延長コード	22mm ² × 20m	1 本	ポンプ設置位置から操作盤までの距離が長い場合

※ φ 150の場合の規格にて記載